



1 2 3 4 5 6

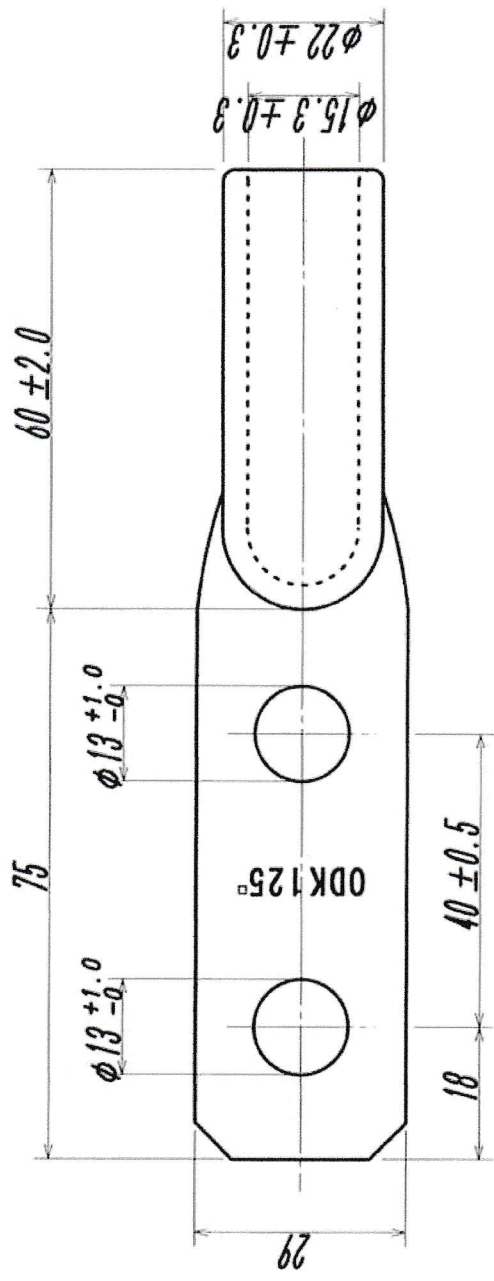

記 事

- 1) 適用電線 : 125mm²
- 2) 適用ダイス : S125-22
- 3) 圧縮回数 : 3回
- 4) 圧縮工具 : K-240A
- 5) 全面スズメッキ加工。(5μm以上)
- 6) 公差なき寸法は基準寸法を示す。

品 名		関西電力 圧縮銅管端子		125mm ²	
製図日	2000年3月16日	単位	mm	図番	CTT-06-0079-0 (14)
材 質	JIS H3300	尺 寸	1/1	設 計	検 査
図番変更CTT-06-0079-0-92→CTT-06-0079-0-14		01.04.19		01.04.19	
関西電力の追加		01.04.19		01.04.19	
訂 正	内 容	日 付		氏 名	
1					
2					



1 2 3 4 5 6