


記 事

- 1) 適用電線 : 200mm²
- 2) 適用パイプ : S200-27
- 3) 圧縮回数 : 3回
- 4) 圧縮工具 : K-240A
- 5) 全面スズメッキ加工 (5μm以上)
- 6) 公差なき寸法は基準寸法を示す。

品 名		△ 関西電力 圧縮銅管端子		200mm ²	
製 図 日	2000年3月22日	単 位	mm	図 番	CTT-06-0047-0 (14)
材 質	JIS H3300	尺 寸	1/1	設 計	
日 付	01.04.19	検 査	西岡	図 面	裁田
訂 正	内 容				
1	図番変更 CTT-06-0047-0-92→CTT-06-0047-0-14				
2	関西電力の追加				

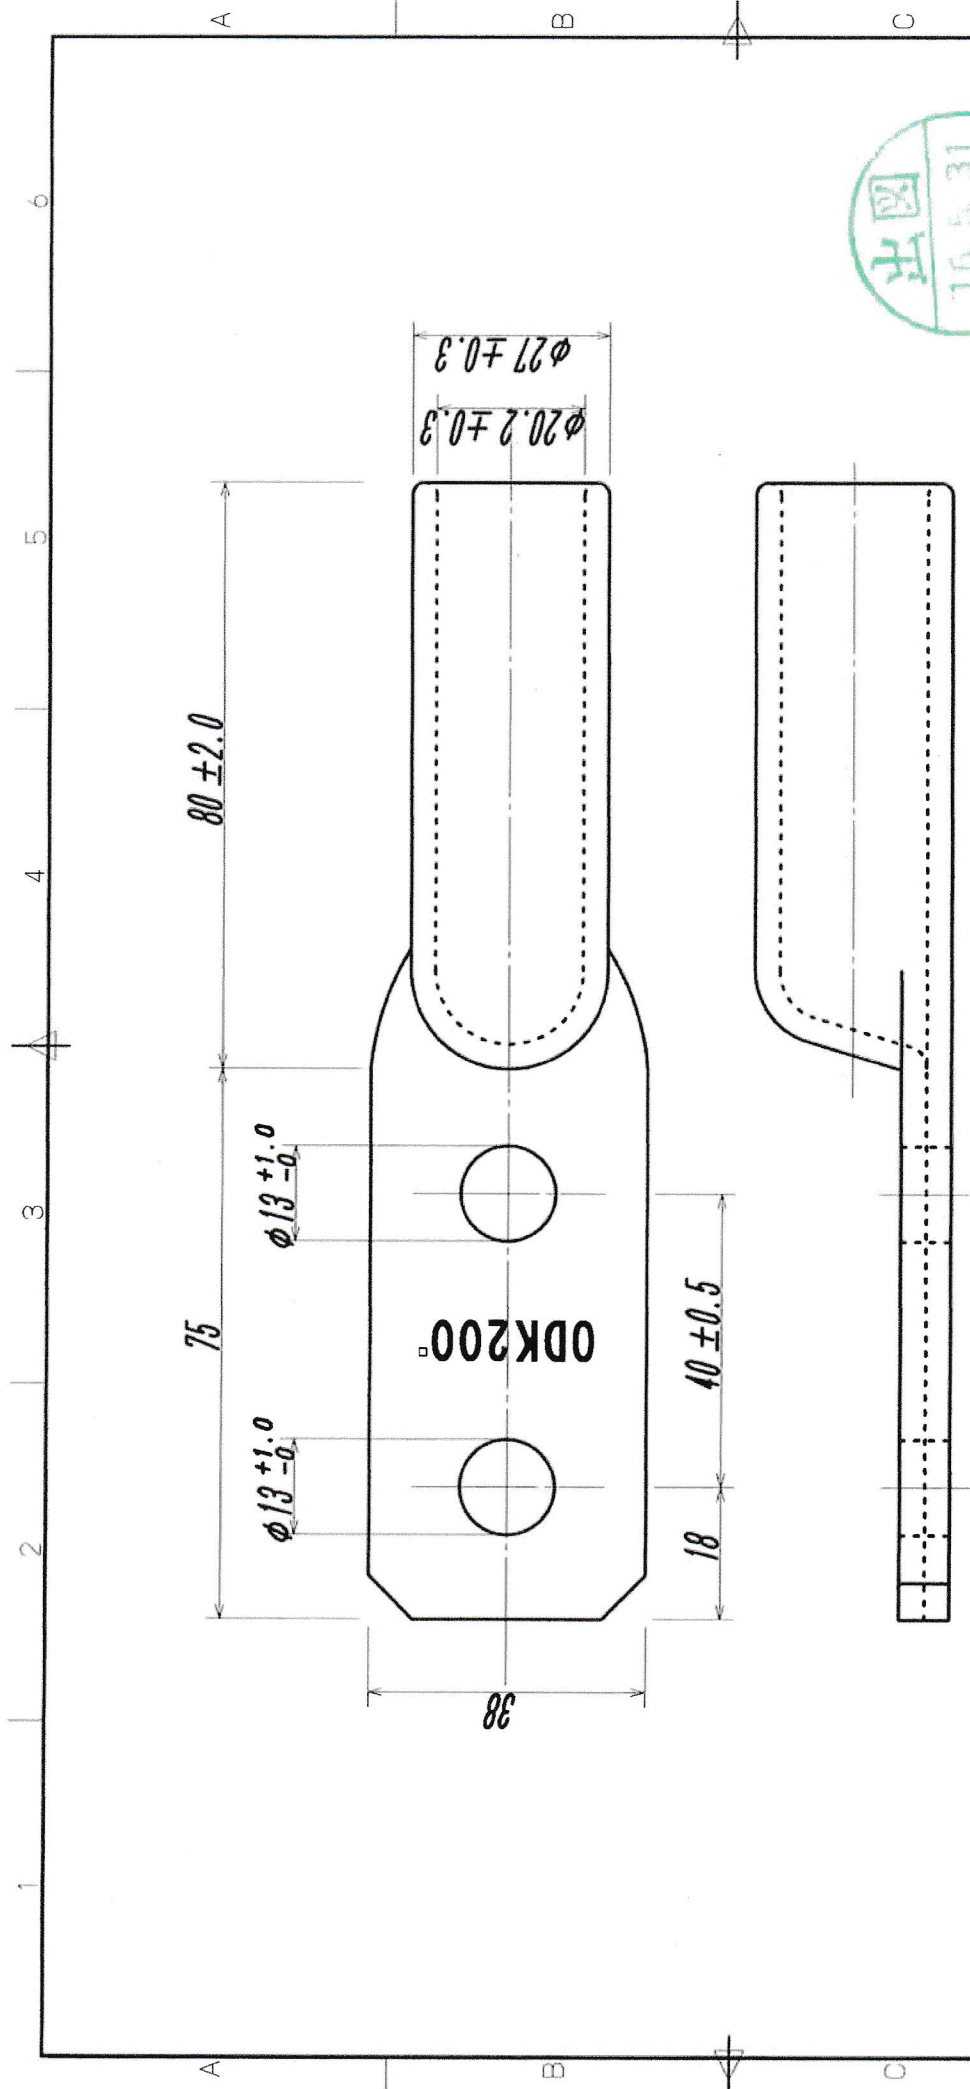

大阪電具株式会社